

Jugendfeuerwehrtag 2019 in Benk

Hochziehen eines CM-Strahlrohrs mittels Feuerwehrleine

Sollzeit: 50 Sekunden Höchstzeit 80 Sekunden

Der erste Trupp steht am Ausgangspunkt am Boden (siehe Zeichnung), der zweite Trupp am Fenster im 1. Stock des Gebäudes.

Nach dem Kommando „Achtung Leine“ wirft der zweite Trupp die Feuerwehrleine in einen Kreis von zwei Metern Durchmesser. Nach dem Befehl „Hochziehen“ oder „Fertig“ zieht er das CM-Strahlrohr mit C-Schlauch nach oben. Hierbei ist darauf zu achten, dass das CM-Strahlrohr nicht an die Hauswand anschlägt. Nachdem das CM-Strahlrohr hochgezogen ist geht der Trupp drei Meter nach vorne und verlegt eine Schlauchreserve. Danach gibt der Truppführer das Kommando „Wasser marsch“. Der Truppmann öffnet gleichzeitig das Strahlrohr. Anschließend wird die Zeit gestoppt.

Der erste Trupp rollt einen C-Schlauch vom Standpunkt aus innerhalb einer zwei Meter breiten Begrenzung. Der C-Schlauch darf nicht ausgezogen werden. Der Trupp muss innerhalb der Markierung bleiben. Danach kuppelt der Trupp den C-Schlauch und das CM-Strahlrohr miteinander. Anschließend wird das CM-Strahlrohr mit Mastwurf und Halbschlag gesichert. Dabei muss das Strahlrohr geschlossen bleiben. Danach kommt das Kommando „Hochziehen“ oder „Fertig“. Das CM-Strahlrohr wird mit dem Schlauch von der Hauswand ferngehalten.

Jeder Trupp rollt seinen Schlauch und stopft seinen Leinenbeutel selbst.

Beginn der Übung: Nach dem Kommando: „Zur Übung fertig“

Ende der Übung: Nach Truppkommando: „Wasser marsch“




Geordnetes Auftreten der Staffel gibt bis zu 5 Zusatzpunkte.

Fehlerpunkte:

Kommando „Achtung Leine“ fehlt		10
Falsches Leinenende abgeworfen		5
Leine nicht im Kreis		10
Standpunkt bzw. Markierung übertreten	je Fall	5
C-Schlauch wird nicht ausgerollt		7
C-Schlauch rollt über Seitenbegrenzung		5
Mastwurf falsch angelegt		5
Halbschlag falsch		5
Strahlrohr beim Hochziehen offen		5
Strahlrohr berührt die Wand	je Fall	5
Befehl „Wasser marsch“ fehlt		5
Schlauchreserve fehlt		5
Strahlrohr nicht geöffnet		5
Reden während der Übung	je Fall	5
Bei Sollzeit Überschreitung	je Sekunde	1
Bei Höchstzeit Überschreitung		100

CM-Strahlrohr mittels Feuerwehroleine

hochziehen

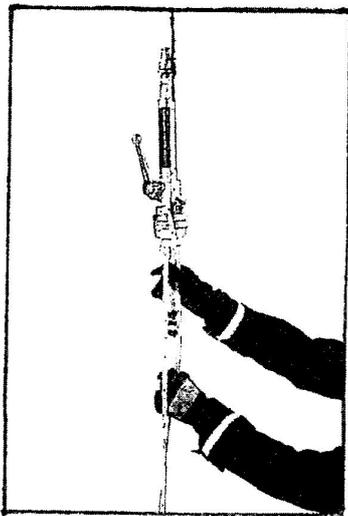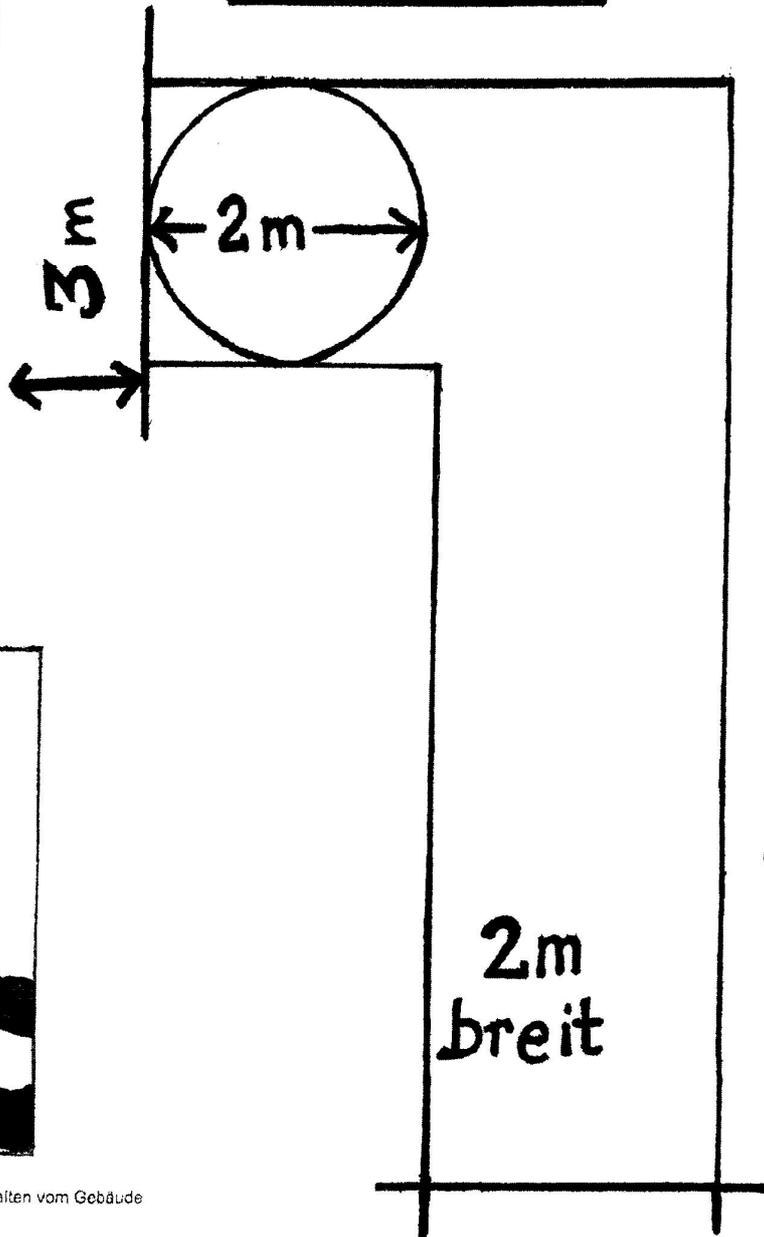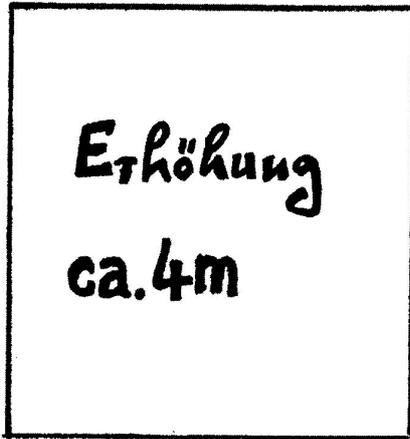

Verwendet werden Mastwurf und Halbschlag. Das Abhalten vom Gebäude erfolgt hier mit dem Schlauch

Ausgangspunkt

Jugendfeuerwehrtag 2019 in Benk

Übung: Hochziehen von einem CM-Strahlrohr mittels Feuerwehrleine

Freiwillige Feuerwehr: _____

Start-Nr.: _____

Staffel-Nr.: _____

Teilnehmer:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Sollzeit: 50 Sekunden

Höchstzeit: 80 Sekunden

GESAMTPUNKTZAHL: _____ Punkte

Fehler		Trupp 1	Trupp 2	Fehler GESAMT
Kein Kommando "Achtung Leine"	10			
Falsches Leinenende abgeworfen	5			
Leine nicht im Kreis	10			
Standpunkt übertreten (je Fall)	5			
Schlauch rollt über Seitenbegrenzung	5			
Mastwurf falsch angelegt	5			
Halbschlag falsch	5			
Strahlrohr beim Hochziehen offen	5			
Strahlrohr berührt die Wand	5			
Befehl "Wasser marsch" fehlt	5			
Keine Schlauchreserve	5			
Strahlrohr nicht geöffnet	5			
Reden während der Übung	5			
Sollzeit Überschreitung je Sekunde	1/Sekunde			
Höchstzeitüberschreitung	100			
Ereichte Punktzahl				
Gesamteindruck der Staffel (1 - 5 P.)				
GESAMTPUNKTZAHL				